

令和2年度(令和2年 5 月期)長野県松本平広域公園管理報告 概要書

日	曜	ト ピ ッ ク ス
4	木	▼緊急事態宣言が 5 月 31 日まで延長
14	日	▼長野県を含む全国 39 県の緊急事態宣言が解除
16	土	○総合球技場(サンプロアルウィン)、 芝生グラウンド、多目的広場、やまびこドーム、 陸上競技場、補助競技場、体育館、庭球場、 相撲場、球技場、南管理棟、パターゴルフ場、 大型木製遊具、バーベキューピットが再開 (サイクルセンター、おもしろ自転車は、 感染防止対策準備のため、18 日から営業)
21	木	▼兵庫県、大阪府、京都府の 3 府県の緊急事態宣言を解除
24	日	○松本山雅ドライブスルーマルシェ @サンプロアルウィン 参加人数:1,000 人
25	月	▼東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、北海道の残る 5 都道県に おける緊急事態宣言を解除




《5 月》スカイパークを訪れた方

松本警察署直轄警ら隊 72 名〔警備訓練〕／スタジオ花 45 名〔軽運動〕／長野県松本養護学校 18 名〔校外学習〕


2. 維持管理・修繕

○みどりのプロムナードゾーン・ストリートバスケットのゴールネット交換

みどりのプロムナードゾーン・ストリートバスケットのゴールネットが破損し、外れている。新品のネットを取り付けた。

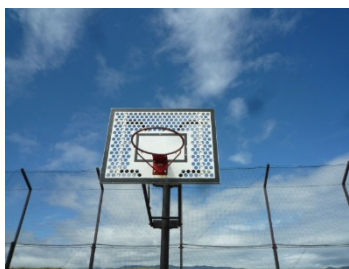


作業前

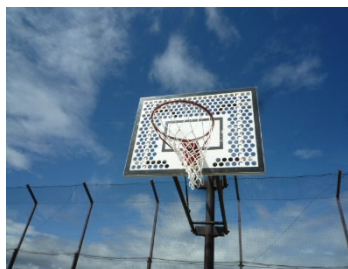

完了

○体育館 非常口誘導灯の修繕

体育館2階の非常口誘導灯が点灯していない。蛍光灯の玉切れのため、取り替えた。(グローランプも一緒に交換)

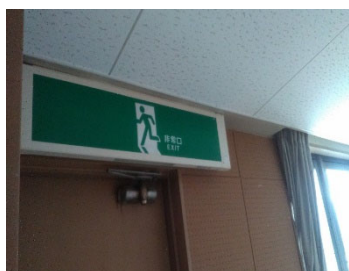

修理前



取替蛍光灯及びグローランプ



完了

○みどりの交流ゾーン・18号トイレの漏水修繕


みどりの交流ゾーン・18号トイレの女子トイレ和式フラッシュ弁から漏水があった。配管床接続部分解したところ、メッキ配管に亀裂があったため新品を取り寄せ交換した。



修繕前



メッキ配管取外し

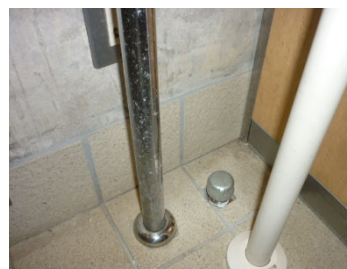

キャップ止め



メッキ配管取替完了状況

○みどりの交流ゾーン・18号トイレ 天井照明器具ランプ切れ修繕


みどりの交流ゾーン・18号トイレ(男子トイレおよび女トイレ)の天井照明器具のランプが切れていた。ランプを取り替えた。




男子トイレ ランプ取替前



男子トイレ ランプ取替完了

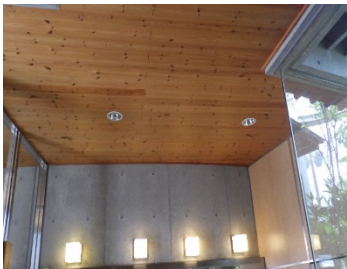

女子トイレ ランプ取替前

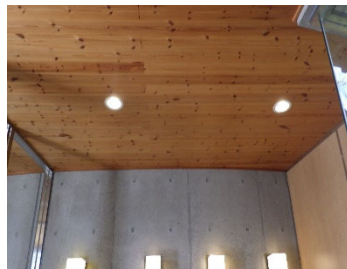

女子トイレ ランプ取替完了

○ファミリースポーツゾーン・アスレチック広場

遊具周辺地面に凸凹がある。砂入れし、整地を行った。



ジャンピングタッチ 砂入れ作業後



ジャンピングタッチ 整地後



のぼっておりて 砂入れ作業後



のぼっておりて 整地後



丸太とび 整地後

○おもしろ自転車 バギーのクランクシャフト修繕


おもしろ自転車・バギーのクランクシャフトが破損した。クランクシャフトを交換用に予備を含め 4 本加工し、交換した。



バギー クランクシャフト交換



シャフト購入 17φ×250mm

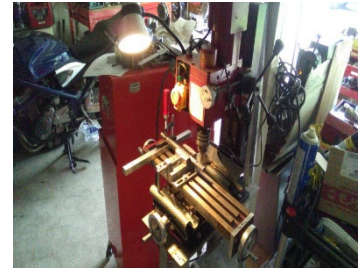

フライス盤にて加工



エンドミルにて切削



クランクシャフト取り外し



クランクシャフト交換



交換完了状況

3. 植物管理

○競技スポーツゾーン 人力除草工

修景の向上、植物の良好な生育のため実施



施工前



作業状況



作業状況




完了

○野と花のゾーン 人力除草工

修景の向上、生育調整のための実施



施工前

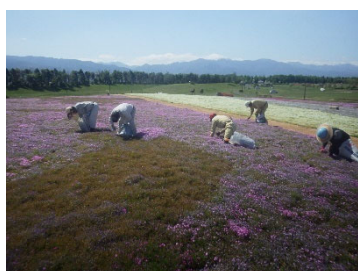

作業状況



作業状況



作業状況



完了

○みどりの交流ゾーン 基本剪定工

修景の向上、樹木の生育調整及び見通し確保のため実施



施工前



作業状況



作業状況



完了

○みどりの交流ゾーン 移植・植栽工(クルメツツジ)

園内用途変更に伴う移植作業、園内樹木保全のため実施



作業前



作業状況



作業状況



完了

【5月の主なDIM修繕】

作業場所	支障状況	修繕内容	修繕費 (円)	外注した場合の 概算費用(円)	差額 (円)
21号 トイレ	洗面器自動水栓のセンサーの ACアダプターが壊れて水が出 なくなりました。	新しいACアダプターに取り換え た。	6,278	15,000	8,722
野と花の ゾーン	6号駐車場に設置された園内 放送用スピーカー(SP11)が鳴ら ない。	取り外して調査したところ、スピー カーのボイスコイル(8Ω)のコイ ルの内部断線と判明したため、 予備品と取り替えを実施。	21,000	30,000	9,000
マレット (やまび こ)コース	ポールが折れてしまった。折れ たポールがカップから取れなくな ってしまった。	ポールとカップを取り替えた。	11,000	15,000	4,000

4. 有料施設利用状況

	令和2年 5 月	前年同月比	令和2年度累計	前年同月比
利用料金収入	537,905	-7,342,995	1,113,905	-14,092,675
許可件数	203	-321	409	-513
利用者数	3,334	-71,865	5,839	-134,305

5. 今月実施された主な大会・イベント

日(曜)	上段:大会・イベント名 下段:主催者	会場	利用者数
24(日)	松本山雅ドライブスルーマルシェ (株)松本山雅	総合 球技場	1,000

■新型コロナウイルス感染拡大に伴い、中止・延期になった競技会・イベント

(見込、または過去実績人数:5,000人以上)

※(Jリーグは見込み人数、ドーム開催のイベント利用者数については緑化フェア開催のため、H30年度実績)

日(曜)	上段:大会・イベント名 下段:主催者	会場	見込、または 過去実績人数
6(水・祝)	<中止>YBC ルヴァンカップ 松本山雅 FC vs セレッソ大阪 日本サッカー協会/日本プロサッカーリーグ	総合 球技場	6,000
9(土)	<延期>明治安田生命 J2 リーグ 松本山雅 FC vs 栃木 SC 日本サッカー協会/日本プロサッカーリーグ	総合 球技場	13,000
13(水)	<延期>明治安田生命 J2 リーグ 松本山雅 FC vs 東京ヴェルディ 日本サッカー協会/日本プロサッカーリーグ	総合 球技場	12,000
16(土)~ 17(日)	<中止>信州輸入車ショー (株)共立プランニング	やまびこ ドーム	7,800
24(日)	<延期>明治安田生命 J2 リーグ 松本山雅 FC vs ヴァンフォーレ甲府 日本サッカー協会/日本プロサッカーリーグ	総合 球技場	13,000

6. 自主事業



○こいのぼり飾りつけ

主催:TOY BOX

開催:4/17～5/31

場所:南管理棟

参加者:21 名

・今井保育園の園児の皆さんが作ったこいのぼり飾りの展示を行った。季節にちなんだ飾りつけにより、来園者はなごんでいた様子だった。

7. 利用者からの要望等

○ストリートバスケットのゴールネットが破損しているので、交換してほしい。

→交換済み